


D Montageanleitung für NH-Sicherungslasttrenner 3NP1153; NH2 auf SS-System

GB Mounting instruction: fuse switch-disconnector 3NP1153; NH2 on busbar

Extra bestellen/ Order separately!


8GK9 711-0KK03

3 polig, 60mm

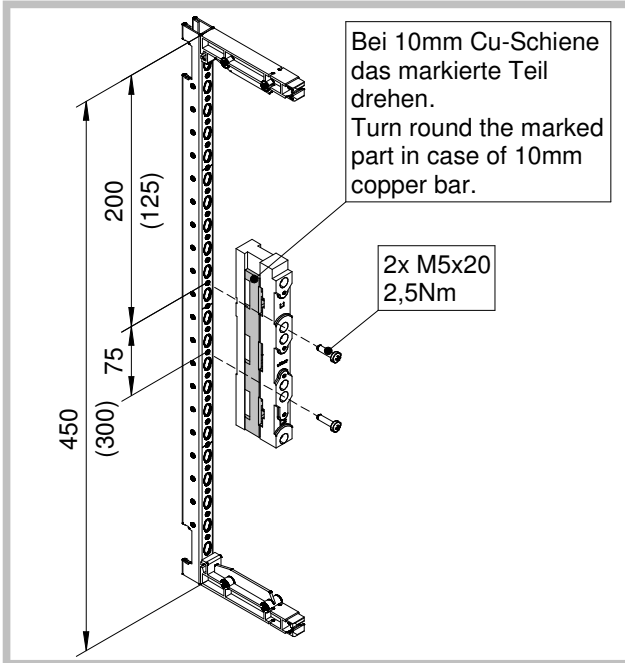

Sicherungslasttrenner/ fuse switch-disconnector 3NP1153; NH2
8GK4652-3KK12

H450 B250

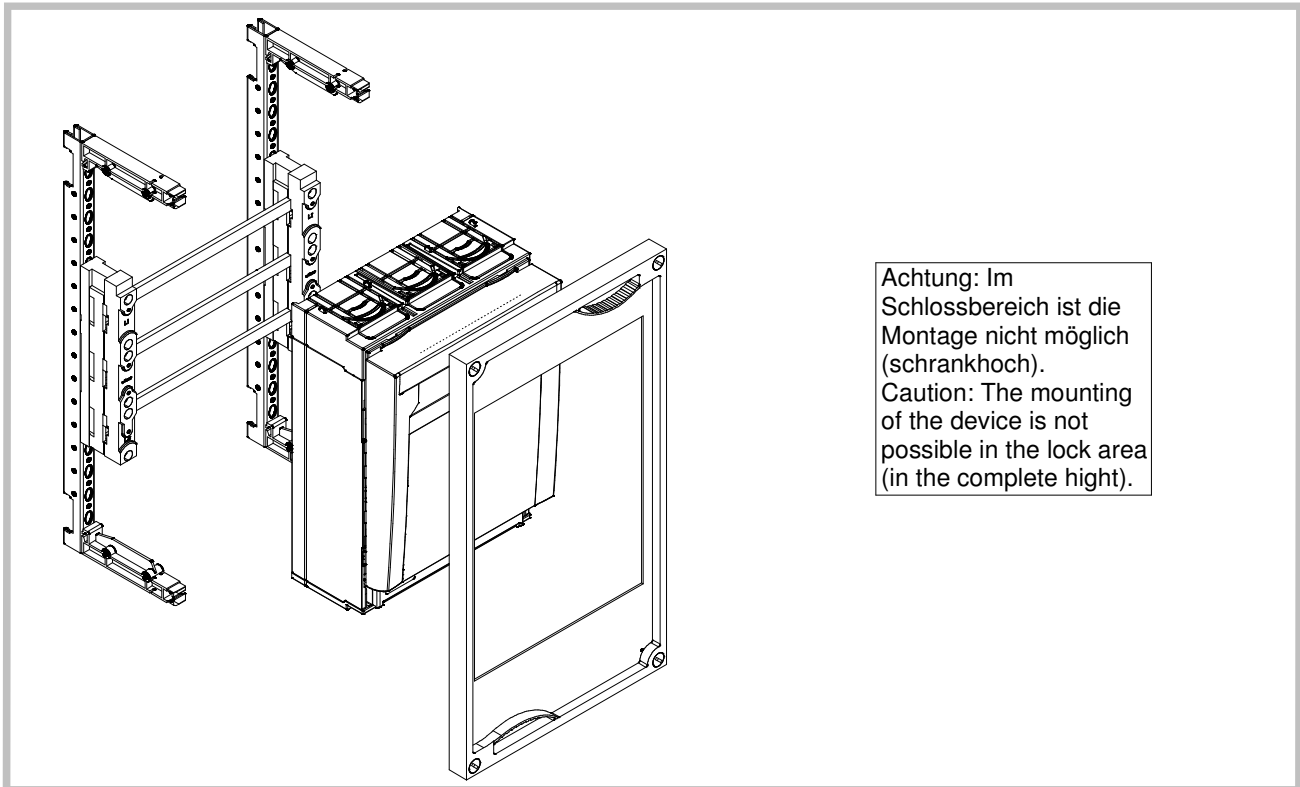

Warnhinweis: Montage und Installation von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
Warning: Assembling and installation of electrical equipment may only happen by electro specialists.

1128001009